

ПАСПОРТ

Фланцевые обратные клапаны ***WATER TECHNICS***

Серия
CVF WT/CVS WT

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

Описание:

Фланцевые обратные клапаны — вид защитной арматуры, который устанавливают на трубопроводах, чтобы исключить движение потока не агрессивной или мало агрессивной рабочей среды (воды, газа, пара, нефти, нефтепродуктов и т.д.) в противоположном направлении от заданного.

Область применения:

системы теплоснабжения, кондиционирования и отопления, а также трубопроводные системы промышленных предприятий и ЖКХ

Технические характеристики:

Номинальный диаметр:

- Фланцевый поворотный обратный клапан CVS WT – DN40-DN300, EN1092-2/DIN3202.

Рабочая температура: до 120°C.

- Грибковый фланцевый обратный клапан подпружиненный CVF WT – DN50-DN300, EN1092-2.

Рабочая температура: до 80°C.


Рабочее давление: 16бар (1.6 МПа)

Сертификация:

Продукция соответствует требованиям Технического Регламента ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Декларация соответствия ТС № RU Д-СН.АЛ32.В.05230 от 16.07.2015.


Спецификация:

Фланцевый поворотный обратный клапан CVS WT

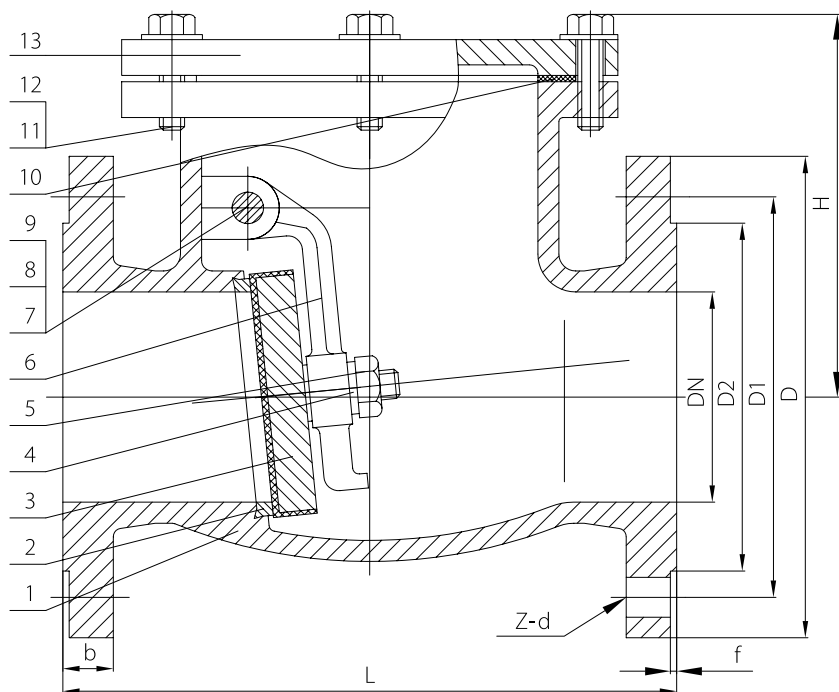

№	Корпус	Материал:
1	Корпус	Ковкий чугун GGG40
2	Кольцо седла	латунь
3	Диск	Ковкий чугун GGG40/Этилен-пропиленовый каучук EPDM
4	Шайба	A3
5	Стопорная гайка	A3
6	Плечо	Ковкий чугун GGG40
7	Ось	Нержавеющая сталь
8	Клин	A3
9	Уплотнительное кольцо	Тефлон
10	Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук NBR
11	Болт	A3
12	Гайка	A3
13	Крышка	Ковкий чугун GGG40

Грибковый фланцевый обратный клапан подпружиненный CVF WT

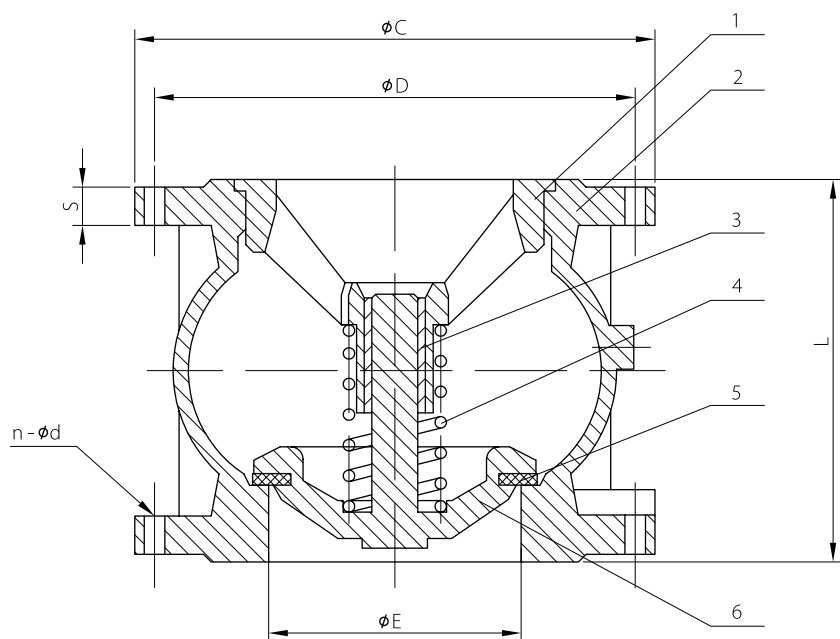

№	Деталь	Материал:
6	Диск	Ковкий чугун GGG40
5	Уплотнение	Этилен-пропиленовый каучук EPDM
4	Пружина	Нержавеющая сталь SS316
3	Направляющий шток	F4
2	Корпус	Ковкий чугун GGG40
1	Направляющая	Ковкий чугун GGG40

Габаритные размеры и вес

Фланцевый поворотный обратный клапан CVS WT

Артикул	DN	D	D1	D2	L	H
SKL100601040	40	150	110	88	180	120
SKL100601050	50	165	125	102	200	125
SKL100601065	65	185	145	122	240	130
SKL100601080	80	200	160	138	260	160
SKL100601100	100	220	180	158	300	185
SKL100601125	125	250	210	188	350	195
SKL100601150	150	285	240	212	400	205
SKL100601200	200	340	295	268	500	285
SKL100601250	250	405	355	320	600	320
SKL100601300	300	460	410	378	700	340

Грибковый фланцевый обратный клапан подпружиненный CVF WT

Артикул	Размер	L	E	C	D
SKL100600050	2"	100	50	165	125
SKL100600065	2,5"	120	65	185	145
SKL100600080	3"	140	80	200	160
SKL100600100	4"	170	105	220	180
SKL100600125	5"	200	127	250	210
SKL100600150	6"	230	145	285	240
SKL100600200	8"	301	194	340	295
SKL100600250	10"	370	245	405	355
SKL100600300	12"	410	300	460	410

Установка

1. Перед установкой удалите пластиковые заглушки.
2. Клапан на горизонтальном трубопроводе устанавливается крышкой вверх. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока снизу вверх.
3. Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе клапана.
4. Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно.
5. После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.

Условия транспортировки и хранения

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.
- Хранить клапаны следует в местах, исключающих их засорение, попадание атмосферных осадков и загрязнения; под навесом, на деревянных паллетах.
- Клапаны следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, которое может вызвать повреждение оборудования.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Гарантия распространяется при соблюдении правил транспортировки и хранения на продукцию, установленную и используемую в соответствии с информацией в данном паспорте или техническом описании. Гарантия не распространяется в случаях:

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия;
- отсутствия паспорта изделия;
- изготовителю не предоставлена возможность установить причину выхода из строя изделия. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие – продавец.

Дата продажи: _____

Отгрузку произвел: _____ М.П.